

Wójt Gminy Zabór
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
tel. (68) 3218300, fax (68) 3218301
www.gminazabor.pl ugzabor@gminazabor.pl

Zapytanie i odp. do SIWZ

Znak: ZW. 271.2.1.2014

Data: 2014-01-28

*Dotyczy: Zamówienia publicznego: Numer ogłoszenia: 22778-2014; data zamieszczenia: 20.01.2014r.
pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego w Droszkowie”*

Treść zapytania do SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym składamy prośby o wyjaśnienie zapisów w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.


1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót pkt 10 oraz zapisem w projekcie budowlanym pkt 4.5 oraz 4.6, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pielęgnacji nowej nawierzchni. Proszę o dokładne sprecyzowanie terminu pielęgnacji nowej murawy, tzn do kiedy Wykonawca ma obowiązek dbania o murawę.
2. Według projektu budowlanego w pkt 4.3 Inwestor podaje zapis, o brzmieniu: „Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia”. Proszę o potwierdzenie, że Inwestorowi chodzi o krzywą uziarnienia podłoża według normy DIN 18035-4. Tym samym w pkt 5.1 roboty ziemne, Inwestor podaje optymalny skład granulometryczny i chemiczny ziemi urodzajnej, którą należy dostarczyć w celu wykonania nowej nawierzchni trawiastej. Informujemy, że przytoczona wyżej ziemia urodzajna nie mieści pod żadnym względem w krzywej uziarnienia podłoża. Użycie takiego komponentu spowoduje w bardzo krótkim czasie degradację murawy. Proszę o potwierdzenie czy Wykonawca w celu wykonania nowej nawierzchni trawiastej ma wykorzystać podaną wyżej ziemię urodzajną? czy ma użyć innych materiałów , które spowodują, uzyskanie krzywej uziarnienia według najwyższych standardów?
3. Proszę o podanie kategorii gruntu lub klasy bonitacyjnej istniejącej gleby w miejscu projektowanego boiska.

Odpowiedzi na zapytania:

Ad. 1. Warunki pielęgnacji zostały opisane w Tomie II SIWZ, Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego w §6 ust. 9 wzoru umowy.

Ad. 2. Przy projektowanej modernizacji boiska piłkarskiego w Droszkowie należy przyjąć wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. W ofercie należy uwzględnić ziemię urodzajną o odpowiednich parametrach, umożliwiających zastosowanie jej na boisku jak warstwę wegetacyjną dla trawiastej nawierzchni boiska.

Skład granulometryczny mieszanki należy określić laboratoryjnie i musi zawierać się w przedziale określonym na poniższym rysunku:

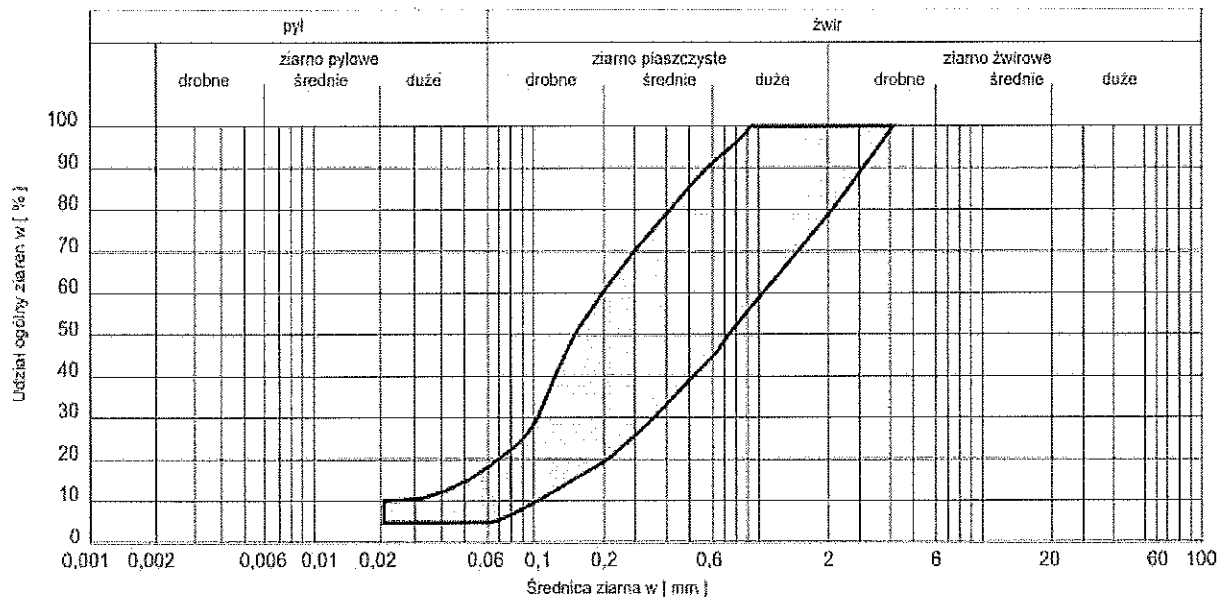

Warstwę wegetacyjną należy wykonać na uprzednio przygotowanym gruncie rodzimym. Skład mieszanki należy określać indywidualnie. Warstwa ta nie może zawierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie powinny być większe niż 30mm a przy powierzchni nie mogą przekraczać 20mm. Zaleca się, aby nie przekraczały 15mm, z uwagi na możliwość kontuzji sportowców a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02 mm nie powinien przekraczać 10%. Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32mm. Udział ziarna o wielkości 8-32mm nie powinien przekraczać 5%. Zaleca się używania materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5mm.

Ad. 3 Klasa bonitacji w miejscu projektowanego boiska - R VI.

ZASTĘPCA WÓJTY
Stodnik
 Grzegorz Stodnik